


A | B | C | D | E | F | G | H

PA305/310/330/370 IDM

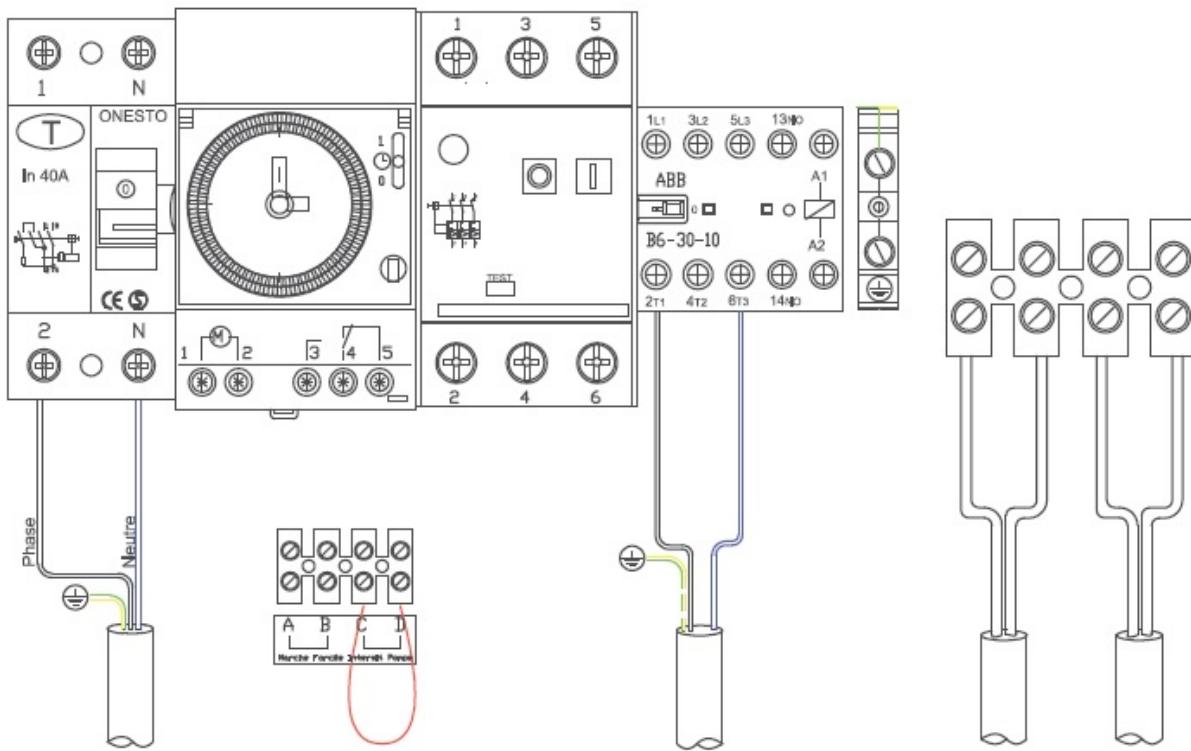

Alimentation 230V

(Ph - N - T)

Power supply 230V

Versorgung 230V

Alimentación 230V

Alimentação 230V

Alimentazione 230V



Pompe Filtration

Mono


Output for filtering pump

Ausgang für Filterungspumpe

Salida bomba

Saida bomba

Uscita pompa di filtrazione




1 x 50W/12V - PA305

1 x 100W/12V - PA310

1 x 300W/12V - PA330

2 x 300W/12V - PA370



TELEO
Ph N L

Utilisation des bornes Options :

Bornes A-B : Permettent une mise en marche forcée de la pompe de filtration.
(hors gel , niveau très haut bac tampon ...)

Bornes C-D :Lorsque le pont C-D est enlevé,
possibilité d'interdire pompe.
(niveau très bas bac tampon , vanne auto...)

OPTION TELEO 1

Retirer le fil sur les bornes (Ph et L)
Brancher le contact TELEO aux bornes (Ph et L)
Alimentation TELEO 1 aux bornes (Ph et N)

Terminals use :

A-B : Terminals : Enable to force the filtering pump
(anti frost device, high level in buffer tank...)

C-D :Terminals: when the bridge between C and D is removed, possibility to stop the pump
(low level in buffer tank, automatic valve...)

OPTION TELEO 1

Remove the wire from terminals Ph and L
Connect the Teleo contact to terminals Ph and L
Teleo 1 power supply on terminals Ph and N

Benutzung der Klemmen :

Klemmen A und B: ermöglichen einen Zwangslauf der Filterungspumpe (Frostschutz, zu hohes Niveau im Behälter...)

Klemmen C und D: Zwangsstop der Pumpe, wenn die Brücke zwischen C und D ab ist
(niedriges Niveau im Behälter, automatisches Ventil...)

OPTION TELEO 1

Das Kabel von den Klemmen pH und L entfernen
Den Teleo-Eingang an die Klemmen Ph und L anschliessen
Die Teleo-Stromversorgung an die Klemmen Ph und N anschliessen

Utilización de los terminales :

Terminales A y B: permiten una marcha forzada de la bomba de filtración
(protección contra la helada, alto nivel de agua en el recipiente...)

Terminales C y D: cuando se retira el puente C-D, posibilidad de prohibir la bomba
(nivel bajo en el recipiente, válvula automática...)

OPTION TELEO 1

Quitar el alambre de los terminales Ph y L
Conectar el contacto del Teleo a los terminales Ph y L
Conectar la alimentación del teleo a los terminales Ph y N

Utilização dos terminais :

Terminais A e B: permitem uma marcação forçada da bomba de filtragem
(proteção contra o gelo, nível muito alto na barca...)

Terminais C e D: quando a ponte CD é retirada, possibilidade de proibir a bomba
(nível baixo na barca, válvula automática...)

OPTION TELEO 1

Remover o fio para os terminais Ph e L
Ligar contato do Teleo a terminais Ph e L
Ligar alimentação a terminais Ph e N

Utilizzo dei terminali :

terminali A e B: permettono una marcia forzata della pompa di filtrazione
(protezione contro il gelo, livello molto alto nella vasca...)

terminali C e D: quando il ponte C-D è tolto, possibilità di divieto la pompa
(livello molto basso nella vasca, valvola automatica...)

OPTION TELEO 1

Rimuovere i cavi sul terminali Ph e L
Collegare il contatto del Teleo a terminali Ph e L
Collegare la alimentazione a terminali Ph e N